

## FICHE DE RESULTATS

### NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC

Lieu des essais : maquette ADIVBOIS

Référence des locaux : S14-S04r


Nature du plancher séparatif : CLT nu / suspentes AKUSTIK+SYLOMER 15 + Fourrures S47 17/6 + Laine de verre ROULE ép 75mm + 1 peau TWIN FLAM BA18

Observations : pas de revêtement de sol

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai	Config F
N° Essai :	1
Date de l'essai	18/07/23
Volume salle réception :	26 m <sup>3</sup>

Fréquence en Hz	L' <sub>nT</sub> en dB
50	70,8
63	69,6
80	65,3
100	63,8
125	61,9
160	64,8
200	64,7
250	61,0
315	62,0
400	62,2
500	60,4
630	59,8
800	59,8
1000	58,8
1250	57,3
1600	55,6
2000	53,1
2500	50,6
3150	47,3
4000	40,6
5000	35,3

Classification ISO 717-2 <sup>+</sup>	
L' <sub>nT,w</sub>	61 dB
C <sub>1,100-2500</sub>	-3 dB
C <sub>1,50-2500</sub>	0 dB

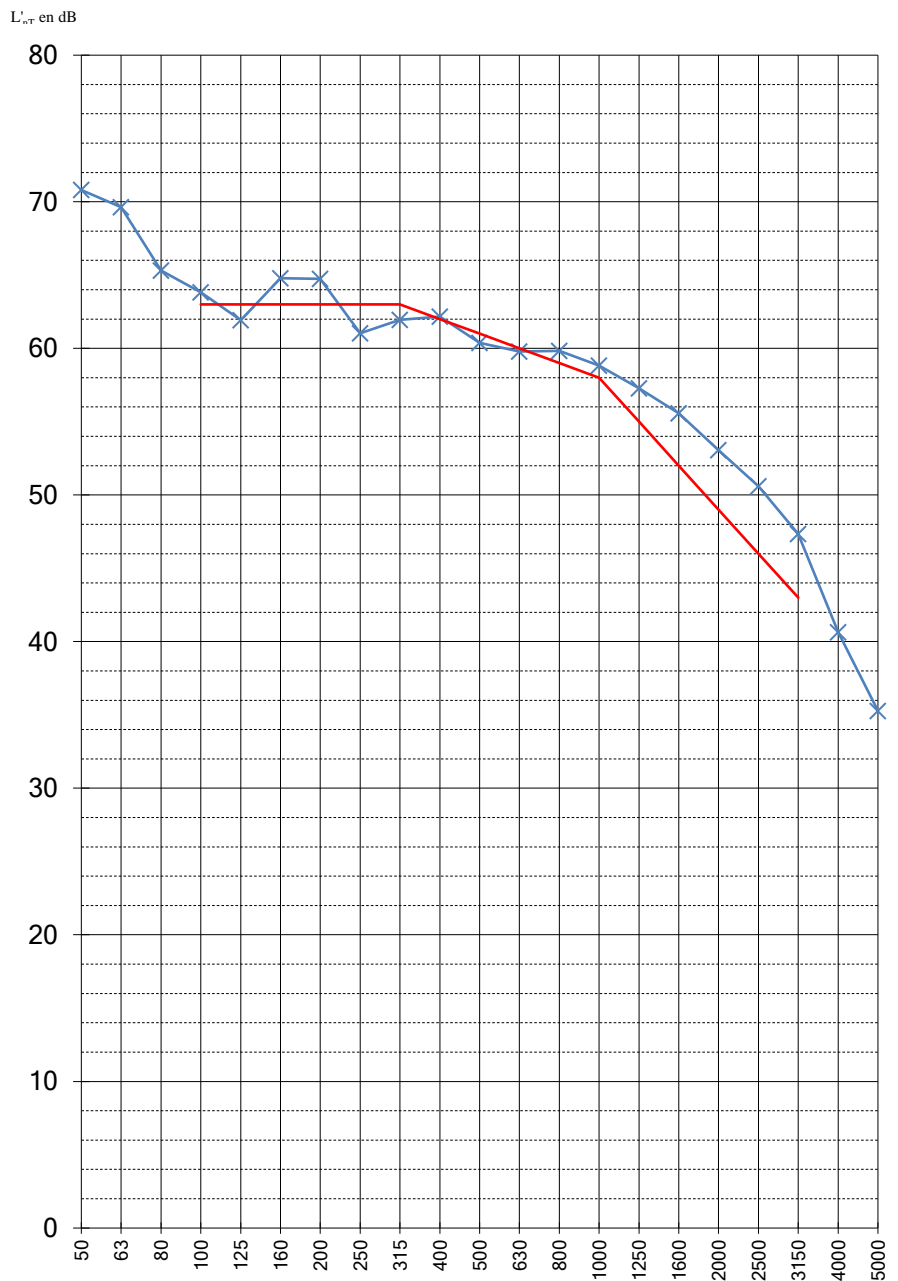

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

**Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.**