

FICHE DE RESULTATS

NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC

Lieu des essais : maquette ADIVBOIS

Référence des locaux : S14-S04r


Nature du plancher séparatif : CLT nu / suspentes AKUSTIK+SYLOMER 15 + Fourrures S47 17/6 + Laine de verre ROULE ép 75mm + 1 peau TWIN FLAM BA18

Observations : revêtement de sol PVC

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai	Config F
N° Essai :	2
Date de l'essai	18/07/23
Volume salle réception :	26 m ³

Fréquence en Hz	L' _{nT} en dB
50	65,5
63	66,3
80	63,9
100	62,4
125	60,0
160	62,5
200	61,5
250	59,1
315	57,4
400	55,7
500	52,2
630	47,2
800	41,6
1000	35,3
1250	31,9
1600	25,4
2000	18,9
2500	14,4
3150	12,5
4000	9,3
5000	8,1

Classification ISO 717-2 ⁺	
L' _{nT,w}	54 dB
C _{1,100-2500}	0 dB
C _{1,50-2500}	4 dB

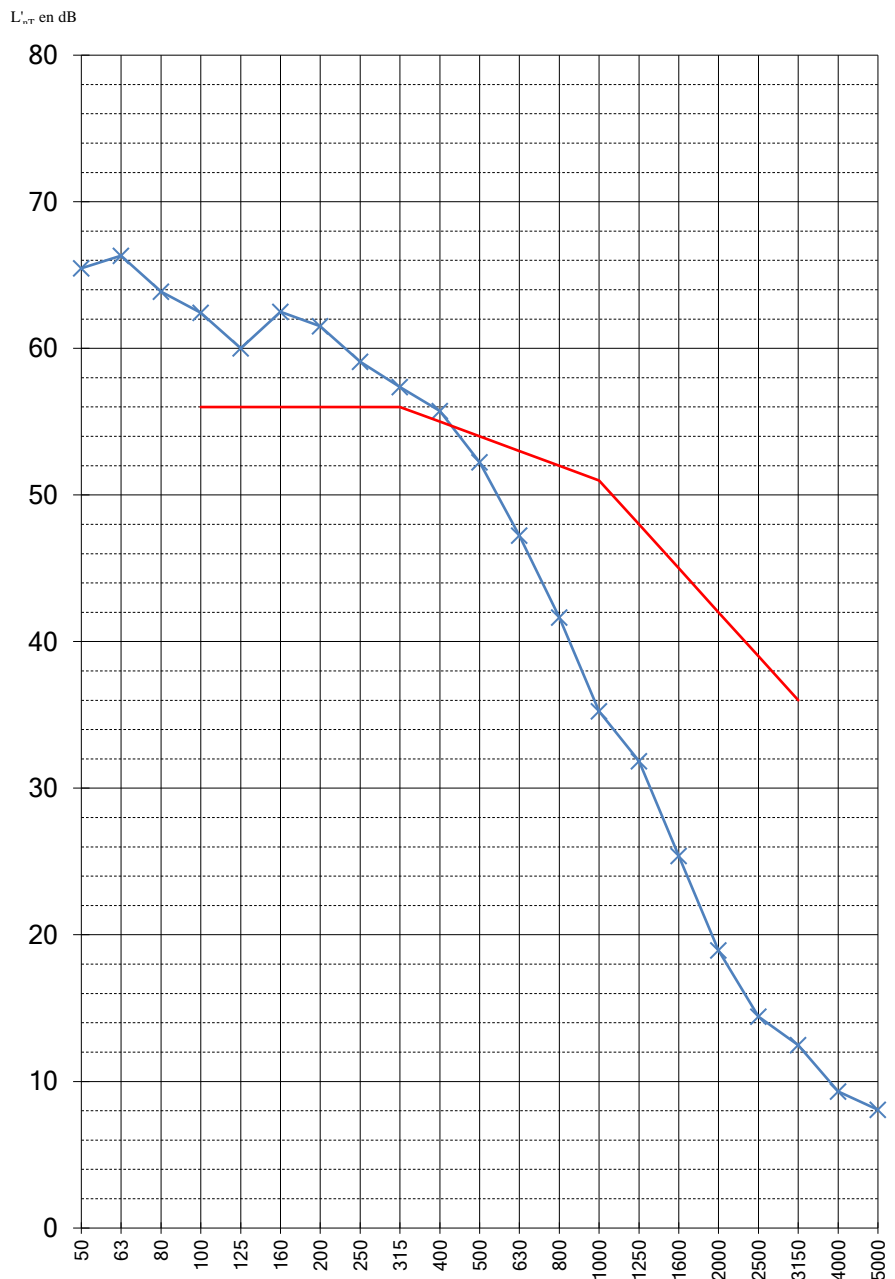

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.