

FICHE DE RESULTATS

NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC

Lieu des essais : maquette ADIVBOIS


Référence des locaux : S14-S04r

Nature du plancher séparatif : suspente AKUSTIK+SYLOMER 25 FLOOR MOUNT + lambourde 50x50mm + OSB 18mm + FERMACELL 25mm / suspentes AKUSTIK+SYLOMER 15 + Fourrures S47 17/6 + 2 peaux BA13

Observations : pas de revêtement de sol

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai :	Config B
N° Essai :	1
Date de l'essai :	09/02/23
Volume salle réception :	25 m ³

Fréquence Hz	$L'_{i,Fmax,V,T}$ (dB)
50	79,2
63	68,3
80	53,7
100	52,8
125	49,1
160	43,1
200	37,5
250	33,9
315	32,3
400	29,2
500	26,2
630	25,4
800	22,2
1000	23,2
1250	21,1
1600	19,0
2000	18,1
2500	20,0
3150	20,4
4000	15,2
5000	13,3
Valeur unique pondérée (A) pour les bandes allant de 50 Hz à 630 Hz (+)	
$L'_{iA,Fmax,V,T}$	50 dB(A)

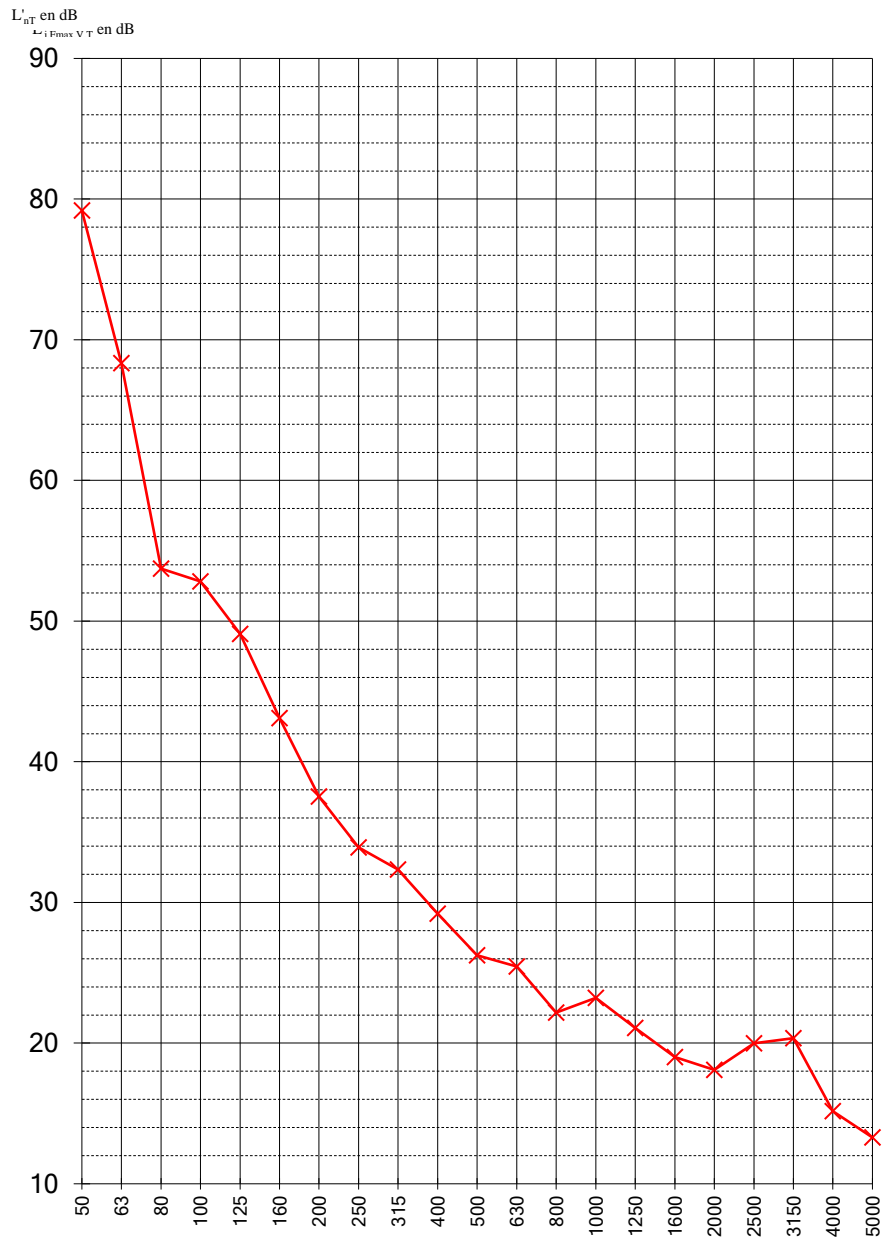

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.