

FICHE DE RESULTATS

NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC

Lieu des essais : maquette ADIVBOIS


Référence des locaux : S13-S03r

Nature du plancher séparatif : chape fluide 50 mm / sans plafond

Observations : pas de revêtement de sol

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai :	Config E
N° Essai :	2
Date de l'essai :	16/02/23
Volume salle réception :	26 m ³

Fréquence Hz	$L'_{i,Fmax,V,T}$ (dB)
50	82,4
63	73,9
80	65,8
100	66,7
125	66,6
160	66,4
200	70,7
250	64,6
315	60,8
400	58,5
500	51,3
630	44,3
800	40,3
1000	34,2
1250	32,2
1600	30,9
2000	30,8
2500	30,5
3150	30,7
4000	29,5
5000	28,2
Valeur unique pondérée (A) pour les bandes allant de 50 Hz à 630 Hz (+)	
$L'_{iA,Fmax,V,T}$	64 dB(A)

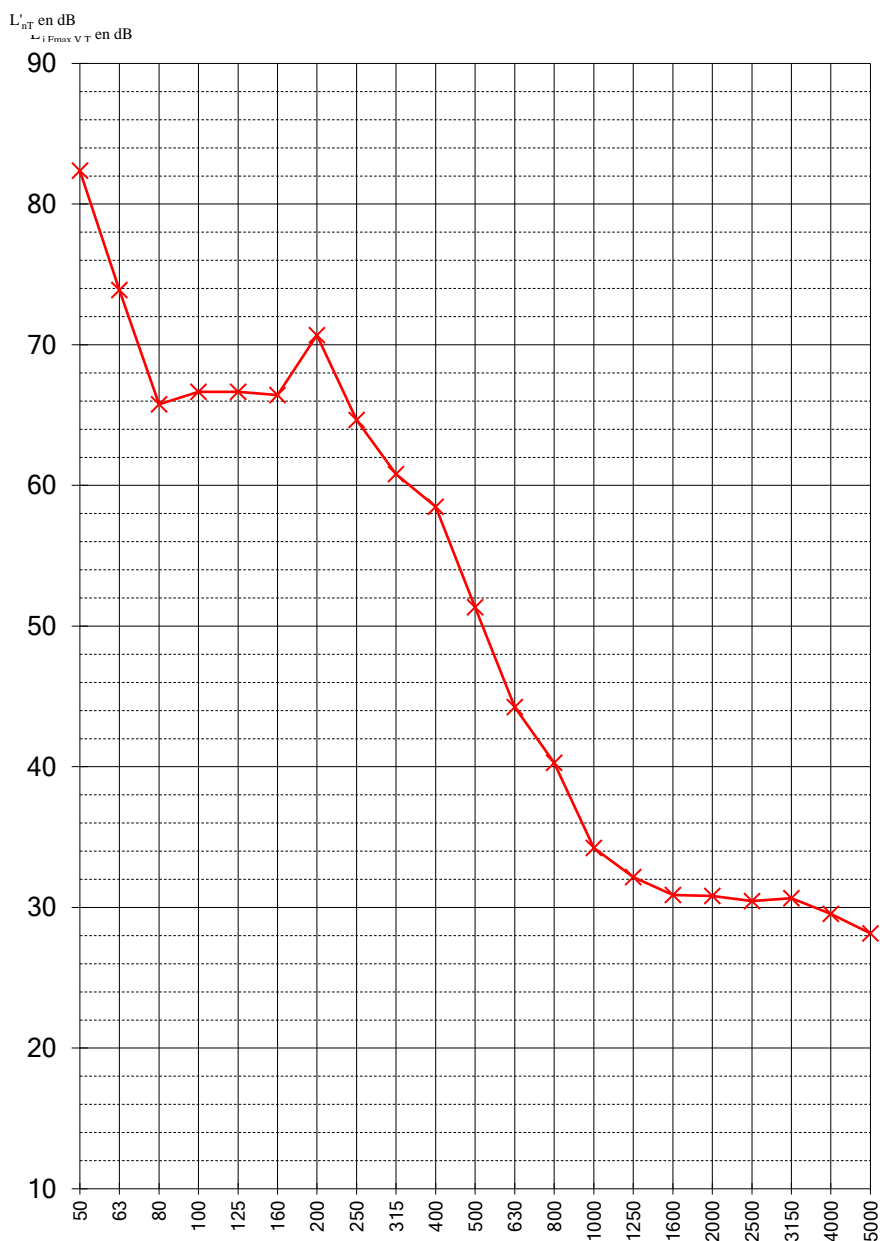

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.