

FICHE DE RESULTATS

NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC

Lieu des essais : maquette ADIVBOIS


Référence des locaux : S14-S04r

Nature du plancher séparatif : CLT nu / sans plafond

Observations : pas de revêtement de sol

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai :	Config G
N° Essai :	1
Date de l'essai :	27/07/23
Volume salle réception :	26 m ³

Fréquence Hz	$L'_{i,Fmax,V,T}$ (dB)
50	85,7
63	82,7
80	75,3
100	77,1
125	77,7
160	74,9
200	73,9
250	68,7
315	71,9
400	68,9
500	64,6
630	58,7
800	57,5
1000	53,2
1250	52,1
1600	49,9
2000	46,4
2500	44,2
3150	43,7
4000	43,8
5000	44,9
Valeur unique pondérée (A) pour les bandes allant de 50 Hz à 630 Hz (+)	
$L'_{iA,Fmax,V,T}$	72 dB(A)

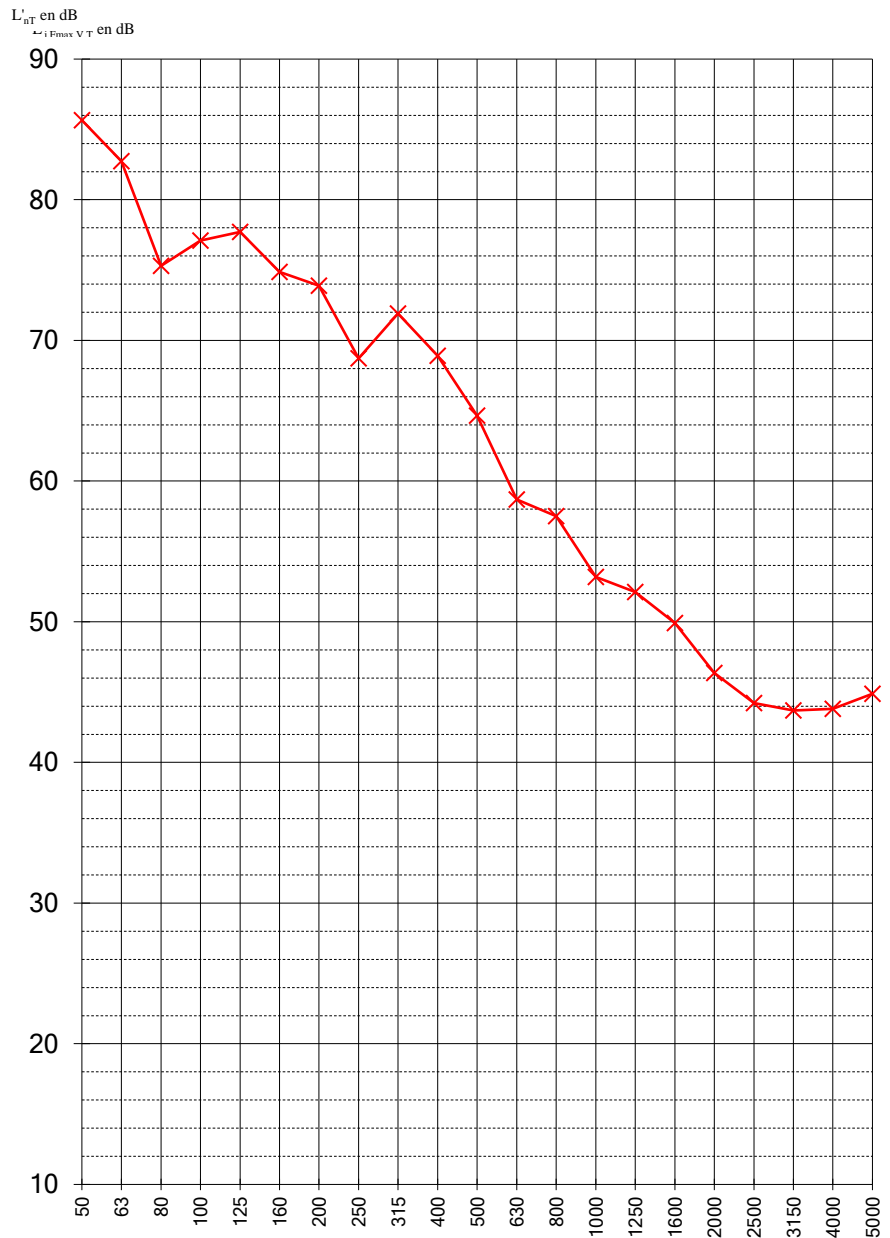

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.