

FICHE DE RESULTATS

NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC

Lieu des essais : maquette ADIVBOIS

Référence des locaux : S14-S04r


Nature du plancher séparatif : suspente AKUSTIK+SYLOMER 25 FLOOR MOUNT + lambourde 50x50mm + Laine de verre PRK 35 ROULE ép 75mm + OSB 18mm + FERMACELL 25mm / suspentes AKUSTIK+SYLOMER 15 + Fourrures S47 17/6 + Laine de verre PRK 35 ROULE ép 75mm + 2 peaux BA13

Observations : carrelage

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai	Config B
N° Essai :	4
Date de l'essai	09/02/23
Volume salle réception :	25 m ³

Fréquence en Hz	L' nT en dB
50	61,3
63	59,1
80	52,1
100	47,3
125	45,4
160	42,0
200	35,9
250	32,8
315	30,8
400	27,0
500	25,3
630	24,8
800	29,1
1000	29,7
1250	24,9
1600	21,8
2000	19,3
2500	18,6
3150	16,0
4000	12,3
5000	9,9

Classification ISO 717-2 ⁺	
L' nT,w	34 dB
C _{1,100-2500}	2 dB
C _{1,50-2500}	15 dB

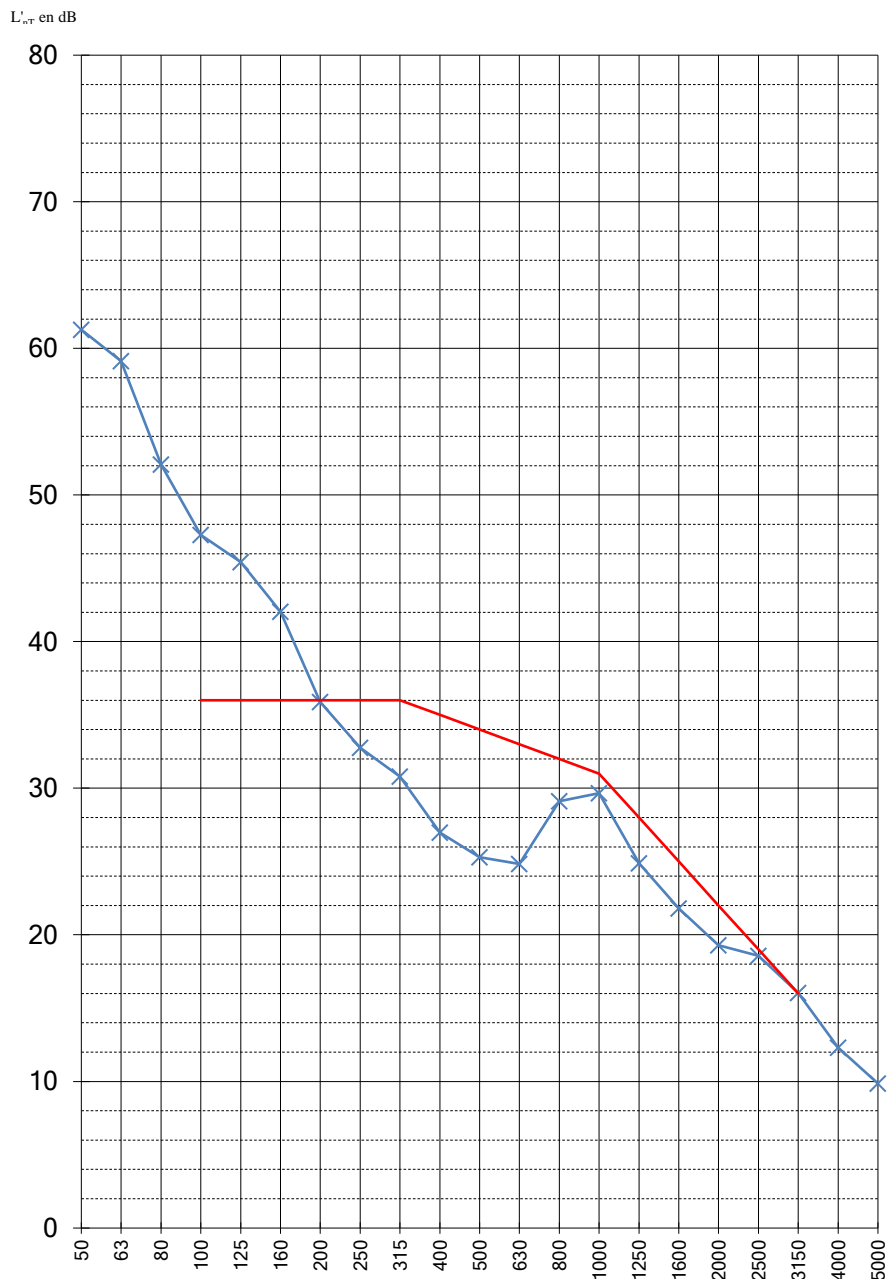

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.