

FICHE DE RESULTATS

NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC

Lieu des essais : maquette ADIVBOIS

Référence des locaux : S14-S04r


Nature du plancher séparatif : suspente AKUSTIK+SYLOMER 25 FLOOR MOUNT + lambourde 50x50mm + Laine de verre PRK 35 ROULE ép 75mm + OSB 18mm + FERMACELL 25mm / suspentes AKUSTIK+SYLOMER 15 + Fournures S47 17/6 + Laine de verre PRK 35 ROULE ép 75mm + 1 peau TWIN FLAM BA18

Observations : pas de revêtement de sol

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai	Config C
N° Essai :	1
Date de l'essai	10/02/23
Volume salle réception :	25 m ³

Fréquence en Hz	L' nT en dB
50	57,6
63	59,0
80	52,1
100	48,0
125	44,9
160	43,8
200	40,0
250	36,5
315	32,7
400	28,5
500	27,0
630	26,0
800	28,6
1000	28,1
1250	23,9
1600	18,7
2000	16,4
2500	14,7
3150	12,9
4000	11,9
5000	10,1

Classification ISO 717-2 ⁺	
L' nT,w	35 dB
C _{1,100-2500}	1 dB
C _{1,50-2500}	12 dB

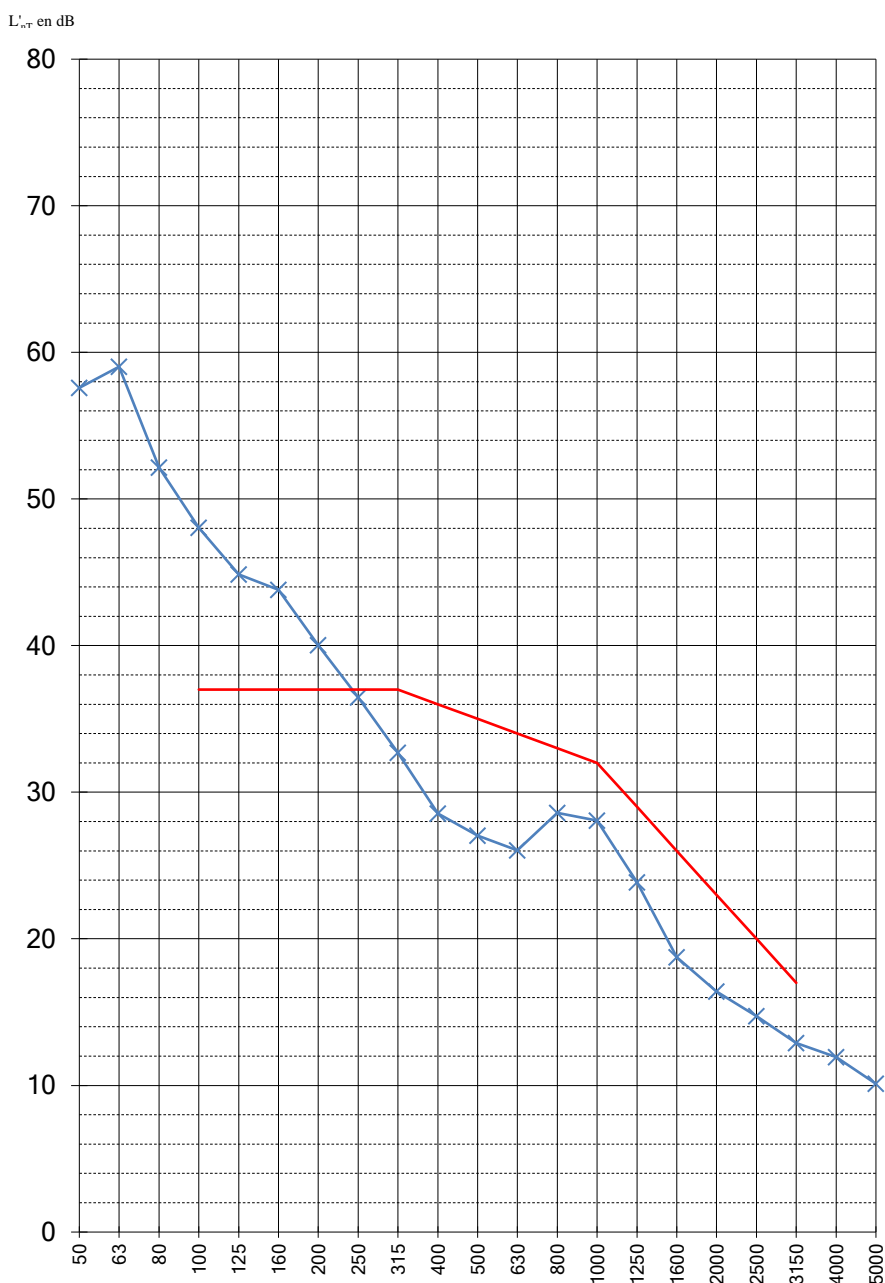

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.