

FICHE DE RESULTATS

NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC

Lieu des essais : maquette ADIVBOIS

Référence des locaux : S14-S04r


Nature du plancher séparatif : suspente AKUSTIK+SYLOMER 25 FLOOR MOUNT + lambourde 50x50mm + Laine de verre PRK 35 ROULE ép 75mm + OSB 18mm + FERMACELL 25mm / suspentes AKUSTIK+SYLOMER 15 + Fournures S47 17/6 + Laine de verre PRK 35 ROULE ép 75mm + 1 peau TWIN FLAM BA18

Observations : revêtement de sol PVC

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai	Config C
N° Essai :	2
Date de l'essai	10/02/23
Volume salle réception :	25 m ³

Fréquence en Hz	L' nT en dB
50	57,7
63	60,0
80	51,5
100	48,0
125	44,2
160	43,3
200	39,4
250	35,1
315	30,6
400	26,5
500	23,7
630	21,5
800	22,3
1000	19,0
1250	14,6
1600	14,0
2000	12,4
2500	11,6
3150	10,7
4000	11,2
5000	9,8

Classification ISO 717-2 ⁺	
L' nT,w	34 dB
C _{1,100-2500}	2 dB
C _{1,50-2500}	14 dB

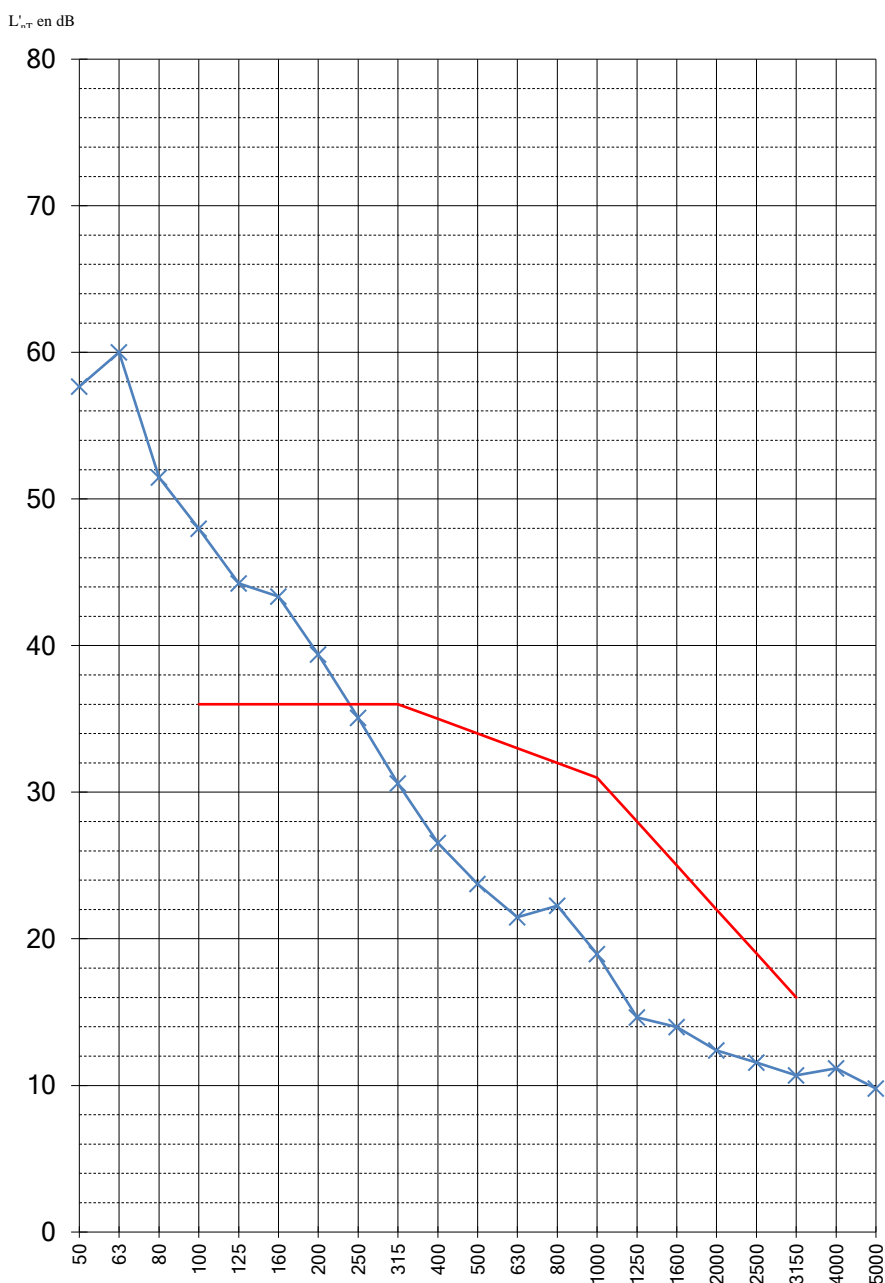

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.