

FICHE DE RESULTATS

NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC

Lieu des essais : maquette ADIVBOIS

Référence des locaux : S14-S04r


Nature du plancher séparatif : suspente AKUSTIK+SYLOMER 25 FLOOR MOUNT + lambourde 50x50mm + Laine de verre PRK 35 ROULE ép 75mm + OSB 18mm + FERMACELL 25mm / suspentes AKUSTIK+SYLOMER 15 + Fournures S47 17/6 + Laine de verre PRK 35 ROULE ép 75mm + 1 peau TWIN FLAM BA18

Observations : carrelage

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai	Config C
N° Essai :	4
Date de l'essai	10/02/23
Volume salle réception :	25 m ³

Fréquence en Hz	L' nT en dB
50	60,6
63	60,5
80	52,6
100	46,5
125	46,1
160	42,5
200	39,0
250	32,2
315	29,8
400	26,4
500	24,8
630	24,7
800	28,4
1000	29,3
1250	25,5
1600	21,9
2000	19,9
2500	18,5
3150	16,1
4000	12,7
5000	10,0

Classification ISO 717-2 ⁺	
L' nT,w	34 dB
C _{1,100-2500}	2 dB
C _{1,50-2500}	15 dB

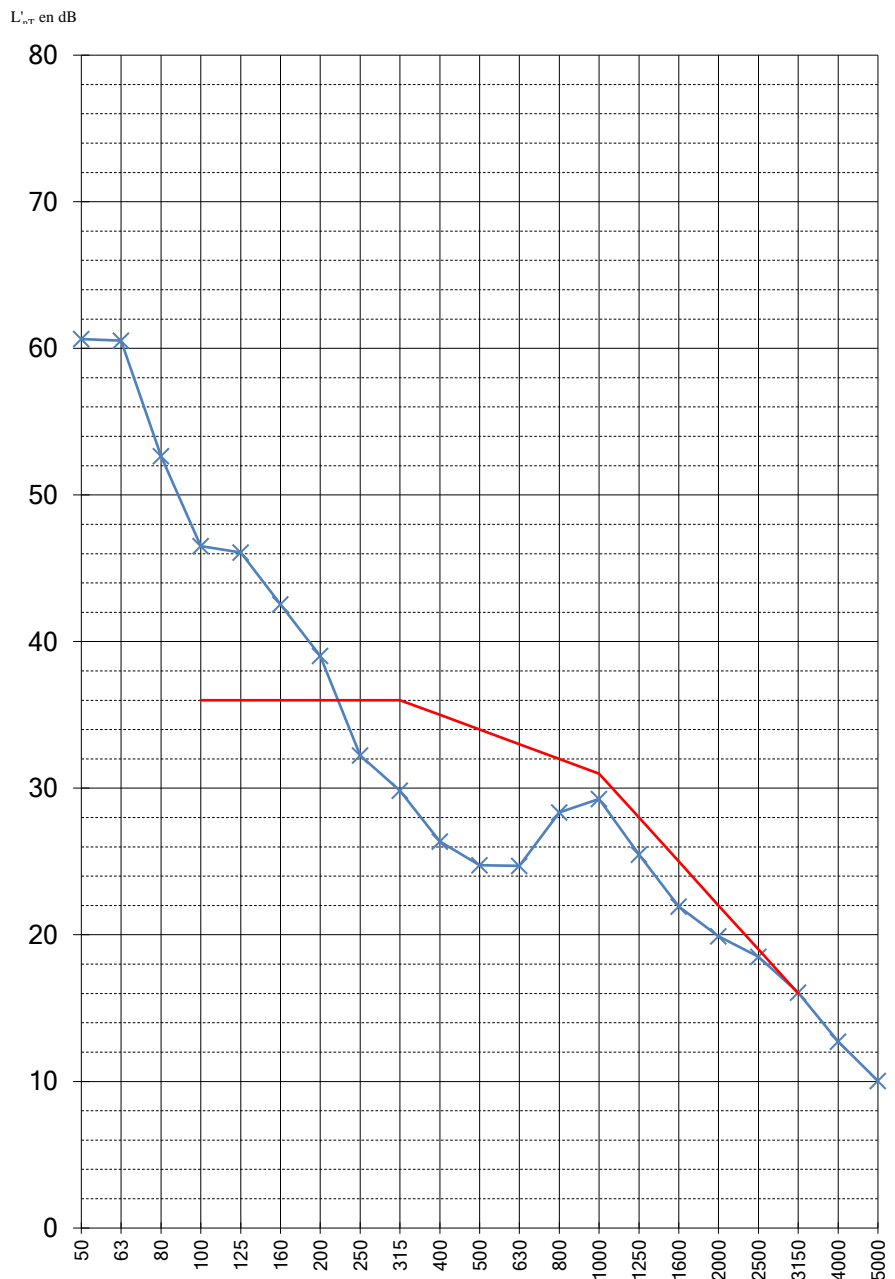

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.