

FICHE DE RESULTATS

NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC

Lieu des essais : maquette ADIVBOIS

Référence des locaux : S14-S04r


Nature du plancher séparatif : suspente AKUSTIK+SYLOMER 25 FLOOR MOUNT + lambourde 50x50mm +
Laine de verre PRK 35 ROULE ép 75mm + OSB 18mm + FERMACELL 25mm / sans plafond

Observations : revêtement de sol PVC

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai	Config D
N° Essai :	2
Date de l'essai	13/02/23
Volume salle réception :	26 m ³

Fréquence en Hz	L' _{nT} en dB
50	59,5
63	64,4
80	60,2
100	57,7
125	56,8
160	52,8
200	51,8
250	49,3
315	48,7
400	46,8
500	43,7
630	42,9
800	42,9
1000	37,0
1250	29,3
1600	15,8
2000	12,5
2500	10,8
3150	10,1
4000	10,8
5000	8,9

Classification ISO 717-2 ⁺	
L' _{nT,w}	46 dB
C _{1,100-2500}	1 dB
C _{1,50-2500}	7 dB

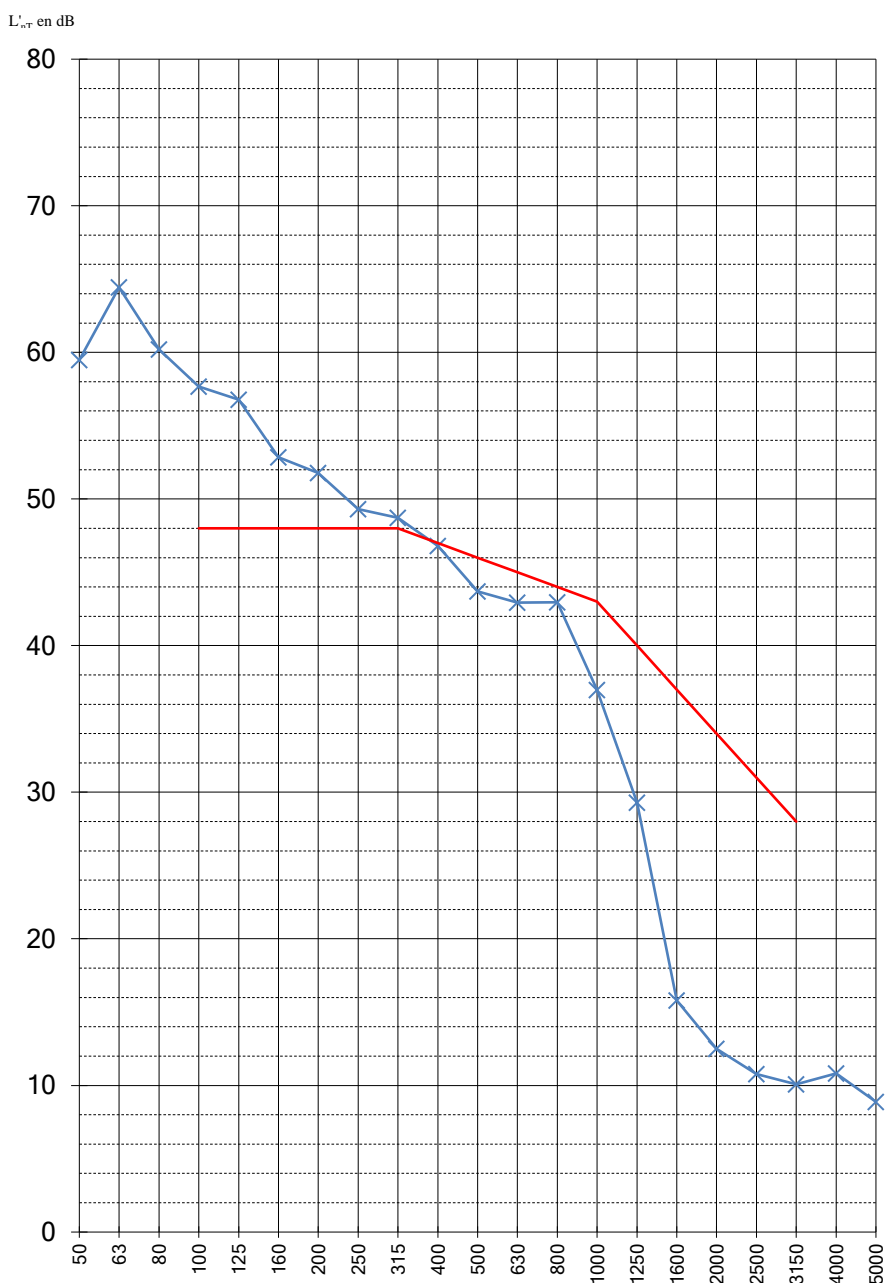

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.