

FICHE DE RESULTATS

NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC

Lieu des essais : maquette ADIVBOIS

Référence des locaux : S14-S04r

Nature du plancher séparatif : suspente AKUSTIK+SYLOMER 25 FLOOR MOUNT + lambourde 50x50mm +
Laine de verre PRK 35 ROULE ép 75mm + OSB 18mm + FERMACELL 25mm / sans plafond


Observations : sous-couche liège + parquet contre-collé

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai	Config D
N° Essai :	3
Date de l'essai	13/02/23
Volume salle réception :	26 m ³

Fréquence en Hz	L' nT en dB
50	60,5
63	64,8
80	59,2
100	55,3
125	54,4
160	49,4
200	49,8
250	47,8
315	46,4
400	44,4
500	40,5
630	38,3
800	37,3
1000	34,5
1250	30,5
1600	23,7
2000	20,2
2500	19,6
3150	18,1
4000	13,8
5000	10,4

Classification ISO 717-2 ⁺	
L' nT,w	44 dB
C _{1,100-2500}	1 dB
C _{1,50-2500}	9 dB

L' nT en dB

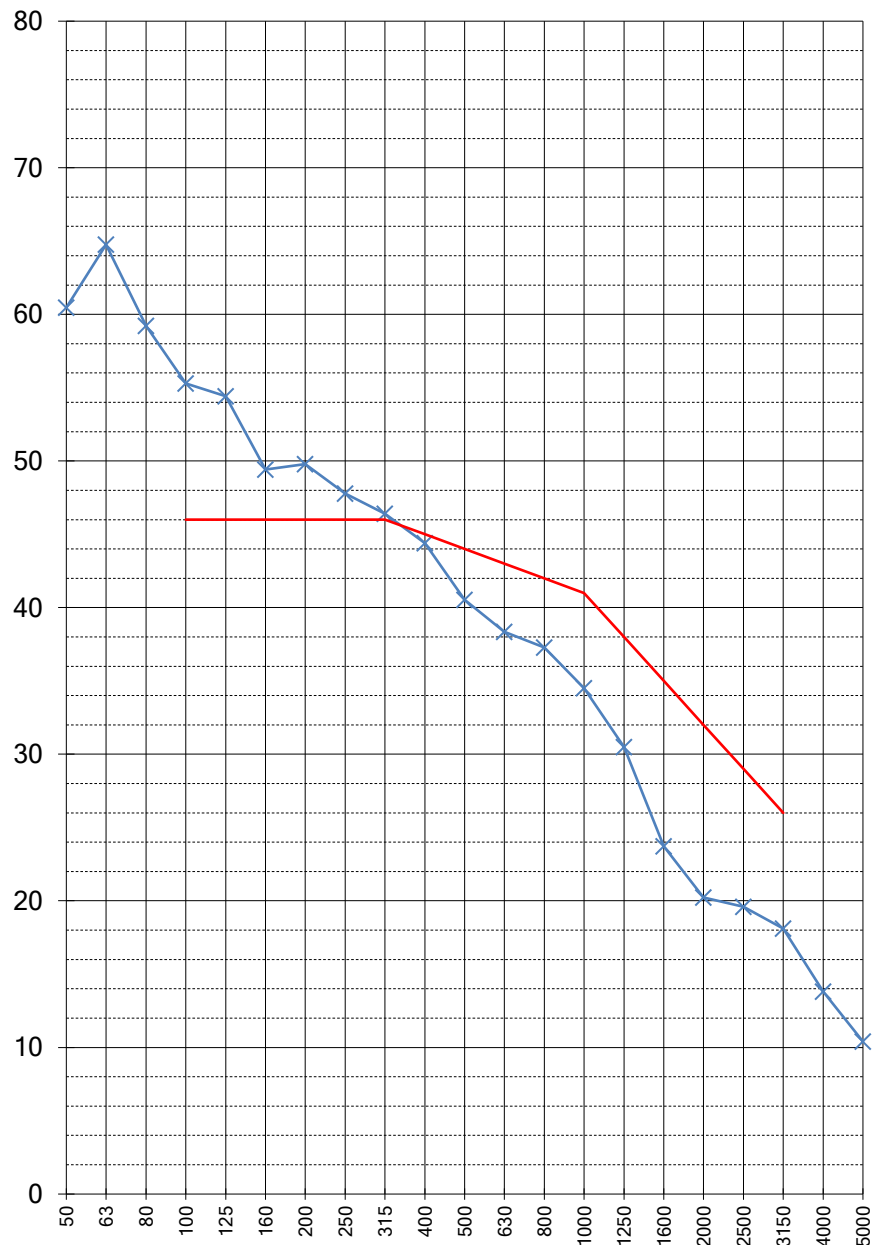

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.