

FICHE DE RESULTATS

NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC

Lieu des essais : maquette ADIVBOIS

Référence des locaux : S14-S04r


Nature du plancher séparatif : suspente AKUSTIK+SYLOMER 25 FLOOR MOUNT + lambourde 50x50mm +
Laine de verre PRK 35 ROULE ép 75mm + OSB 18mm + FERMACELL 25mm / sans plafond

Observations : carrelage

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai	Config D
N° Essai :	4
Date de l'essai	13/02/23
Volume salle réception :	26 m ³

Fréquence en Hz	L' nT en dB
50	61,4
63	64,8
80	60,3
100	58,3
125	55,6
160	51,2
200	50,3
250	47,0
315	47,2
400	45,6
500	45,0
630	47,9
800	50,5
1000	49,5
1250	46,5
1600	38,2
2000	32,6
2500	28,6
3150	25,3
4000	20,2
5000	15,5

Classification ISO 717-2 ⁺	
L' nT,w	48 dB
C _{1,100-2500}	-1 dB
C _{1,50-2500}	6 dB

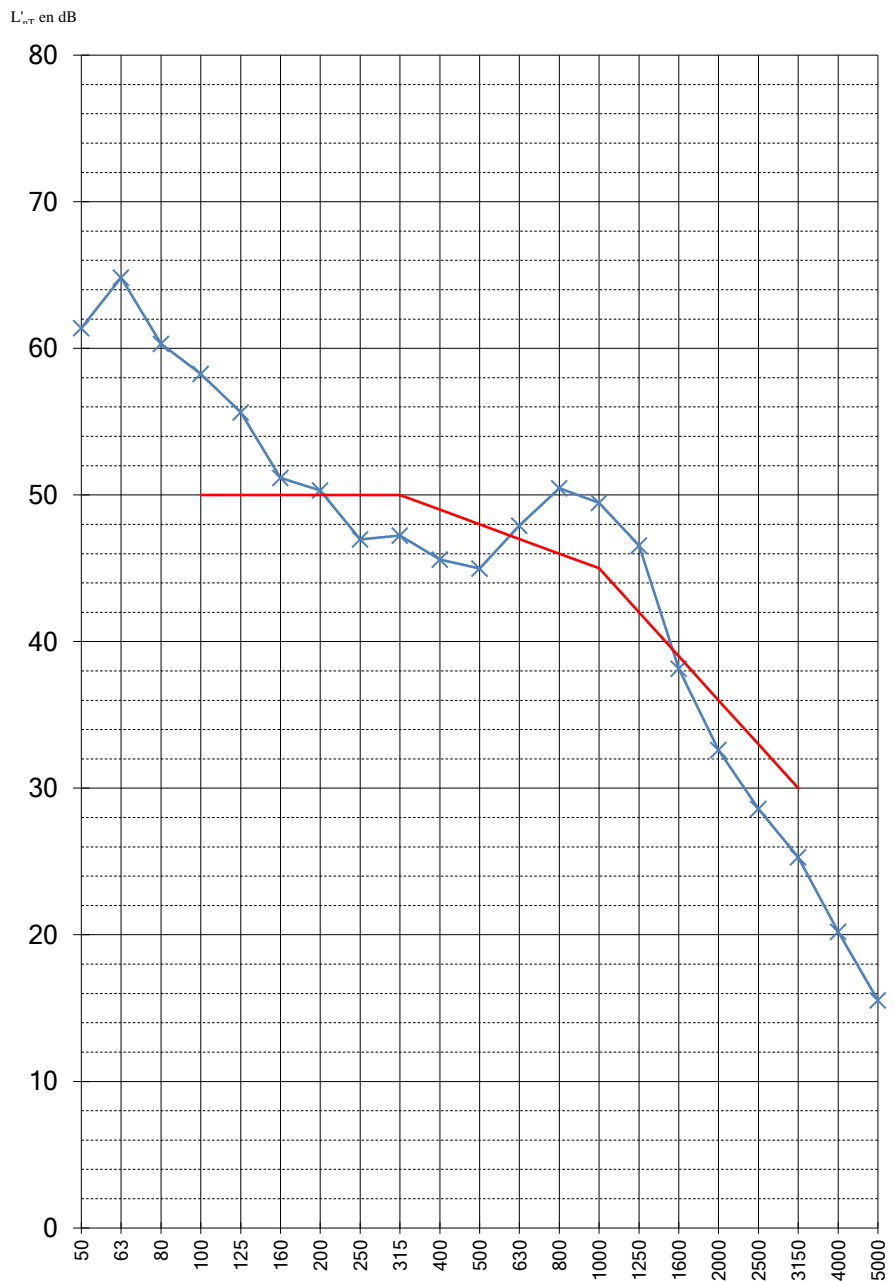

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.